



2023年8月10日

各 位

会社名 中国電力株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 中川 賢剛  
(コード番号 9504 東証プライム)  
問合せ先 コンプライアンス推進部門(企業再生プロジェクト)  
マネージャー 斉藤 浩二  
(TEL 082-241-0211)

(訂正)「経済産業大臣からの業務改善命令に係る報告について」  
の一部訂正に関するお知らせ

本日開示した「経済産業大臣からの業務改善命令に係る報告について」に関し、記載内容の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。

記

1. 訂正箇所

別紙1 再発防止のための計画(概要) 7ページ


(参考1) 再発防止推進体制 下部 【】内(委員会の名称)

2. 訂正内容

次ページをご参照ください。

<訂正前>

### (参考1) 再発防止推進体制

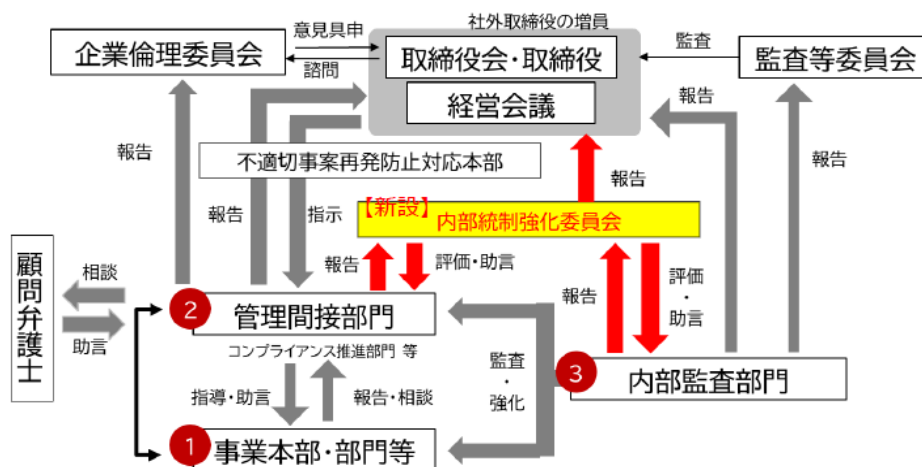


#### 【内部統制強化検討委員会】

<目的> 社外の視点から再発防止策の内容を含む管理間接部門、内部監査部門の取り組みについて、実施状況及び実効性を継続的に把握し、その内容の評価や必要な見直しについて主管箇所への助言、経営層への報告を行うことで、経営環境の変化に的確に把握・対応し、全社的な内部統制システムを強化する。

<構成> 社外有識者3名(うち1名を委員長とする)、コンプライアンス推進部門長

<訂正後>

### (参考1) 再発防止推進体制

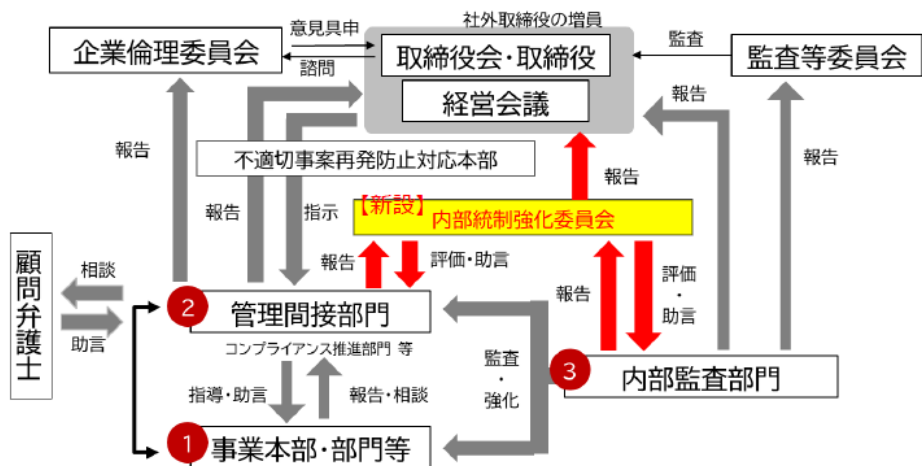

#### 【内部統制強化委員会】

<目的> 社外の視点から再発防止策の内容を含む管理間接部門、内部監査部門の取り組みについて、実施状況及び実効性を継続的に把握し、その内容の評価や必要な見直しについて主管箇所への助言、経営層への報告を行うことで、経営環境の変化に的確に把握・対応し、全社的な内部統制システムを強化する。

<構成> 社外有識者3名(うち1名を委員長とする)、コンプライアンス推進部門長

(注) 訂正箇所は赤枠部分です。

以上